

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 6 комбинированного вида»**

683009, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Циолковского, д.63/1,
☐ тел./факс: 8(4152) 27-32-17, 8(4152) 27-32-18, mdou-06@pkgo.ru

Начальнику ОНД пр
г. Петропавловска-Камчатского
Подполковнику внутренней
службы
Шендрик К.Л.

Заведующего
МАДОУ «Детский сад № 6»
Бакулиной М.В.

Исх. № 39/24 от 12.02.2024

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО


Администрация МАДОУ «Детский сад № 6» доводит до вашего сведения, что по Предписанию № 41-0-2022/0032/1 от 14.02.2022 г. при монтаже АПС были выполнены в том числе следующие мероприятия:

№ п/п	Название объекта	Проводимые мероприятия	Дата исполнения
1.	Линии питания (кабеля), АУПС и СОУЭ	Имеют огнестойкий кабель для систем ОПС и СОУЭ, не поддерживают горения: Марка <i>КПСЭнг(А) FRLSLTx1x2x0.75</i> Марка <i>КПСЭнг(А) FRLSLTx1x2x1,0</i> Кабель силовой огнестойкий: Марка: <i>ВВГнг(А)-FRLSLTx 3x1.5</i>	21.08.2023
2.	Световые линии в СОУЭ с речевым оповещением	Оснащены системой автоматического контроля их работоспособности: Контролер двухпроводной линии связи: <i>C2000-КДЛ 2И</i>	21.08.2023
3.	Место вахтера	Оборудовано специализированное помещения для охраны с установкой в нем: кнопки тревожного сигнализации, пульта контроля и управления с двухстрочным ЖКИ индикатором. Марка: <i>C200-M</i>	21.08.2023 (см. фото)
4.	Пищеблок	Установлена противопожарная штора «Огнепреграда bytes» серии ШОЗ, ШДЗ	2022 г.

Таким образом Предписание исполнено в полном объеме и просим снять его с контроля.

Приложение: копия Акта смонтированного оборудования, раздел Оборудование (позиция 1,2)
раздел: Кабельная продукция и расходные материалы (позиция 1,2,3).

Заведующий


М.В. Бакулина

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 6 комбинированного вида»

683009, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Циолковского, д.63/1,
☐ тел./факс: 8(4152) 27-32-17, 8(4152) 27-32-18, mdou-06@pkgo.ru

Начальнику ОНД пр
г. Петропавловска-Камчатского
Подполковнику внутренней
службы
Шендрик К.Л.

Заведующего
МАДОУ «Детский сад № 6»
Бакулиной М.В.

Исх. № 40/24 от 12.02.2024

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО


Администрация МАДОУ «Детский сад № 6» доводит до вашего сведения, что по Предписанию № 41-0-2022/0016/1 от 14.02.2022 г. при монтаже АПС были выполнены в том числе следующие мероприятия:

№ п/п	Название помещения	Проводимые мероприятия	Дата исполнения
1.	группы № 4, 5, 6, 10, 11	На выходе из раздевалки в коридор установлено световое табло «Выход», Молния – 12В.	21.08.2023 (см. фото)
2.	группа № 7	На выходе из групповой в актовй зал установлено световое табло «Выход», Молния – 12В.	21.08.2023 (см. фото)
3.	группа № 11	Из спальни на улицу установлено световое табло «Выход», Молния – 12В.	21.08.2023 (см. фото)
4.	группы № 3,12	На выходе из спальни в коридор установлено световое табло «Выход», Молния – 12В.	21.08.2023 (см. фото)
5.	группа № 1	Установлено световое табло «Выход», Молния – 12В из спальни в раздевалку.	21.08.2023 (см. фото)
6.	группа № 2	Установлено световое табло «Выход», Молния – 12В из раздевалки на улицу.	21.08.2023 (см. фото)

Таким образом Предписание исполнено в полном объеме и просим снять его с контроля.

Приложение: копия Акта смонтированного оборудования (позиция 12), фото (11 шт.).

Заведующий


М.В. Бакулина

Акт

Ведомость смонтированного оборудования

г. Петропавловск Камчатский

21.08.2023

Объект: Здание МАДОУ «Детский сад №6 комбинированного вида», Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, просп. Циолковского 63/1

Комиссия в составе:

Председатель: заведующий МАДОУ «Детский сад № 6» - Бакулина Марина Владимировна

Члены комиссии

Представитель заказчика по строй контролю (технадзор) – Корбут Артем Александрович


Специалист по охране труда - Львова Елена Геннадьевна

Представитель обслуживающей организации *Ведущий инженер ИТ Шелестов С.В.*
Иванов А.А.

Представитель подрядчика ООО «Пролайн системы безопасности» - Потейко Валерия Константиновна

Проверили состав и количество смонтированного оборудования по проекту шифр 03.2021. ПС, ООО «Морион».

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество
	<u>Оборудование</u>				
1	Пульт контроля и управления с двухстрочным ЖКИ индикатором	C2000-M исп.02	НВП "БОЛИД"	шт.	1
2	Блок контрольно-пусковой	C2000-КПБ	НВП "БОЛИД"	шт.	1
3	Усилитель релейный на 1 канал, входное напряжение 12 В, 40 мА	УК-ВК/03	Радий	шт.	2
4	Контроллер двухпроводной линии связи	C2000-КДЛ 2И	НВП "БОЛИД"	шт.	2
5	Блок индикации с клавиатурой	C2000-БКИ	НВП "БОЛИД"	шт.	2
6	Блок сигнально-пусковой адресный	C2000-СП1 исп.01	НВП "БОЛИД"	шт.	1
7	Устройство оконечное объектное, каналы передачи извещений: GSM, Ethernet	C2000-PGE исп.01	НВП "БОЛИД"	шт.	1
8	Антенна GSM на магнитном основании	Антей 905 SMA 2м, 5dB	Антей-Ко	шт.	1
9	Блок речевого оповещения для работы в составе ИСО "ОРИОН"; 1 зона	Рупор-300	НВП "БОЛИД"	шт.	1



*Получил версия
заказ по АЧ
Львова Е.Г.*

	оповещения, Р-вых.300 Вт, U-вых.100 В;				
10	Аккумулятор стационарный свинцово-кислотный с регулирующим клапаном	АБ 1217М	НВП "БОЛИД"	шт.	2
11	Широкополосный настенный громкоговоритель, 6 / 3 / 1.5 Ватт	LPA-6W	LPA	шт.	101
12	Табло световое "ВЫХОД", 12В	Молния - 12В	Арсенал безопасности	шт.	89
13	Молния-12 "Стрелка влево", 12В	Молния-12	Арсенал безопасности	шт.	4
14	Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый	С2000-ИП-03	НВП "БОЛИД"	шт.	6
15	Извещатель пожарный ручной адресный электроконтактный с БРИЗ	ИПР 513-ЗАМ 01	НВП "БОЛИД"	шт.	27
16	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый	ДИП-34А-03 (ИП 212-34А)	НВП "БОЛИД"	шт.	153
17	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый со встроенным изолятором короткого замыкания	ДИП-34А-04 (ИП 212-34А)	НВП "БОЛИД"	шт.	26
18	Источник питания резервированный U-вх.150...250 В, U-вых.13...14.2 В, I-ном.6 А, I-тах.8 А	РИП-12 исп. 06 (РИП-12-6/80МЗ-Р)	НВП "БОЛИД"	шт.	1
19	Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный, 12В/40Ач	Delta DTM 1240	DELTA	шт.	2
20	Модуль подключения нагрузки	МПН	НВП "БОЛИД"	шт.	95
21	Адресный модуль контроля линий для работы с Рупор-300; I-потр.2 мА (по линии оповещения Рупор-300)	Рупор-300-МК	НВП "БОЛИД"	шт.	3
	<u>Кабельная продукция и расходные материалы</u>				
1	Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерж. горения, экр.	КПСЭнг(А)-FRLSLTx1x2x0,75	"Торговая сеть"	м	1496
2	Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерж. горения, экр.	КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1x2x1,0	"Торговая сеть"	м	3176
3	Кабель силовой огнестойкий	ВВГнг(А)-FRLSLTx 3x1,5	"Торговая сеть"	м	40
4	Коробка монтажная огнестойкая	КМ-О (4к)-IP41	"Торговая сеть"	шт.	94
5	Автоматический выключатель 6А однополюсный, кривая С	MVA20-I-006-C	"Торговая сеть"	шт.	2
6	Перфорированная лента волна 12x0.5 50 метров		"Торговая сеть"	Упак.	24
7	Дюбель-гвоздь металлический SWFS 6x40 (100 шт.)		"Торговая сеть"	Упак.	16



Канел
 Зам. зав. по АХЧ
 10.06.20

8	Кабель-канал с двойным замком белый 25x16		"Торговая сеть"	м	1390
9	Кабель-канал с двойным замком белый 40x25		"Торговая сеть"	м	384
10	Кабель-канал с двойным замком белый 100x60		"Торговая сеть"	м	4
11	Огнестойкий герметик 310 мл	Силотерм ЭП-120	"Торговая сеть"	шт.	3
12	Труба жесткая ПВХ 3-х метровая легкая D=20, серая		"Торговая сеть"	м	24
13	Труба жесткая ПВХ 3-х метровая легкая D=25, серая		"Торговая сеть"	м	15
14	Щит с монтажной панелью ЦМП 800x600x400мм (ВхШхГ) IP54		DKC Или другие	шт.	1
15	Бирка У153 кабельная маркировочная квадратная	ТУ 36-1440-82	"Торговая сеть"	шт.	20
16	Проволока оцинкованная 0.5 мм ГОСТ 3282-74		"Торговая сеть"	м	100
17	Стяжки стальные крепежные с полимерным покрытием СКС-П (304) 4.6x200 мм		"Торговая сеть"	шт.	200
18	Дюбель металлический			шт.	6000
19	Саморез с прессшайбой			шт.	6000


Акт составлен в 3 экземплярах.

Председатель: заведующий МАДОУ «Детский сад № 6» -
Бакулина Марина Владимировна



(должность, фамилия)

Члены комиссии

Представитель заказчика по строй контролю (технадзор) –
Корбут Артем Александрович



(должность, фамилия)

Специалист по охране труда - Львова Елена Геннадьевна

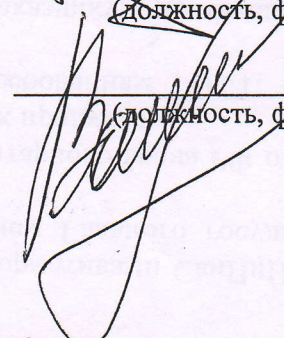

(должность, фамилия)

Представитель обслуживающей организации

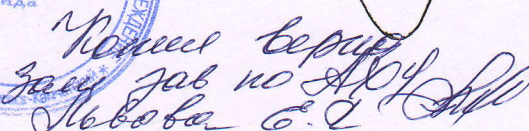
ИП Шевченко С.В.

 Шевченко С.В.
(должность, фамилия)

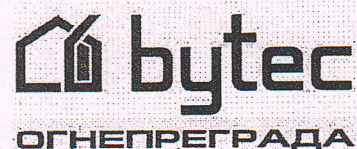
Представитель подрядчика ООО «Пролайн системы безопасности» -
Потейко Валерия Константиновна


(должность, фамилия)

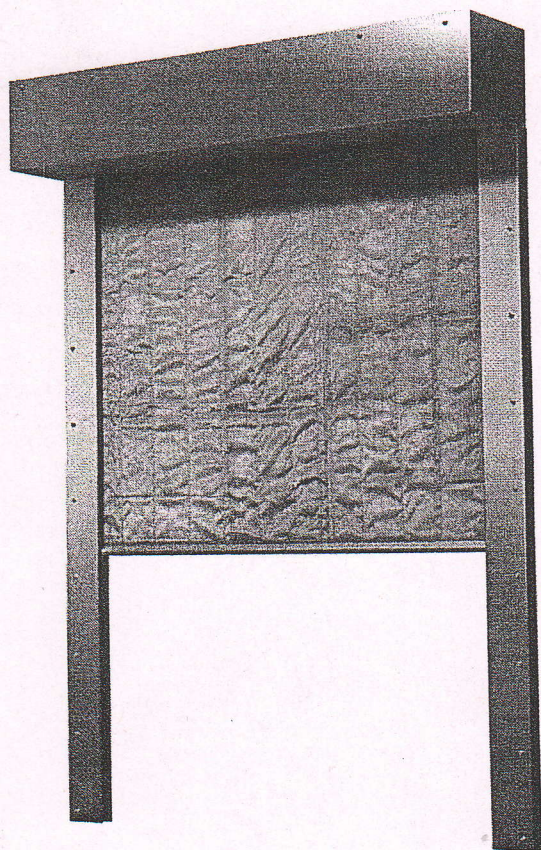



Львова Е.Г.

22 cop



Противопожарные шторы «Огнепреграда bytec» серий ШОЗ, ШДЗ



Конструкция

Монтаж

Управление

Инструкция по монтажу

**МОСКВА
2021**

Версия 010621